



FAP50CB

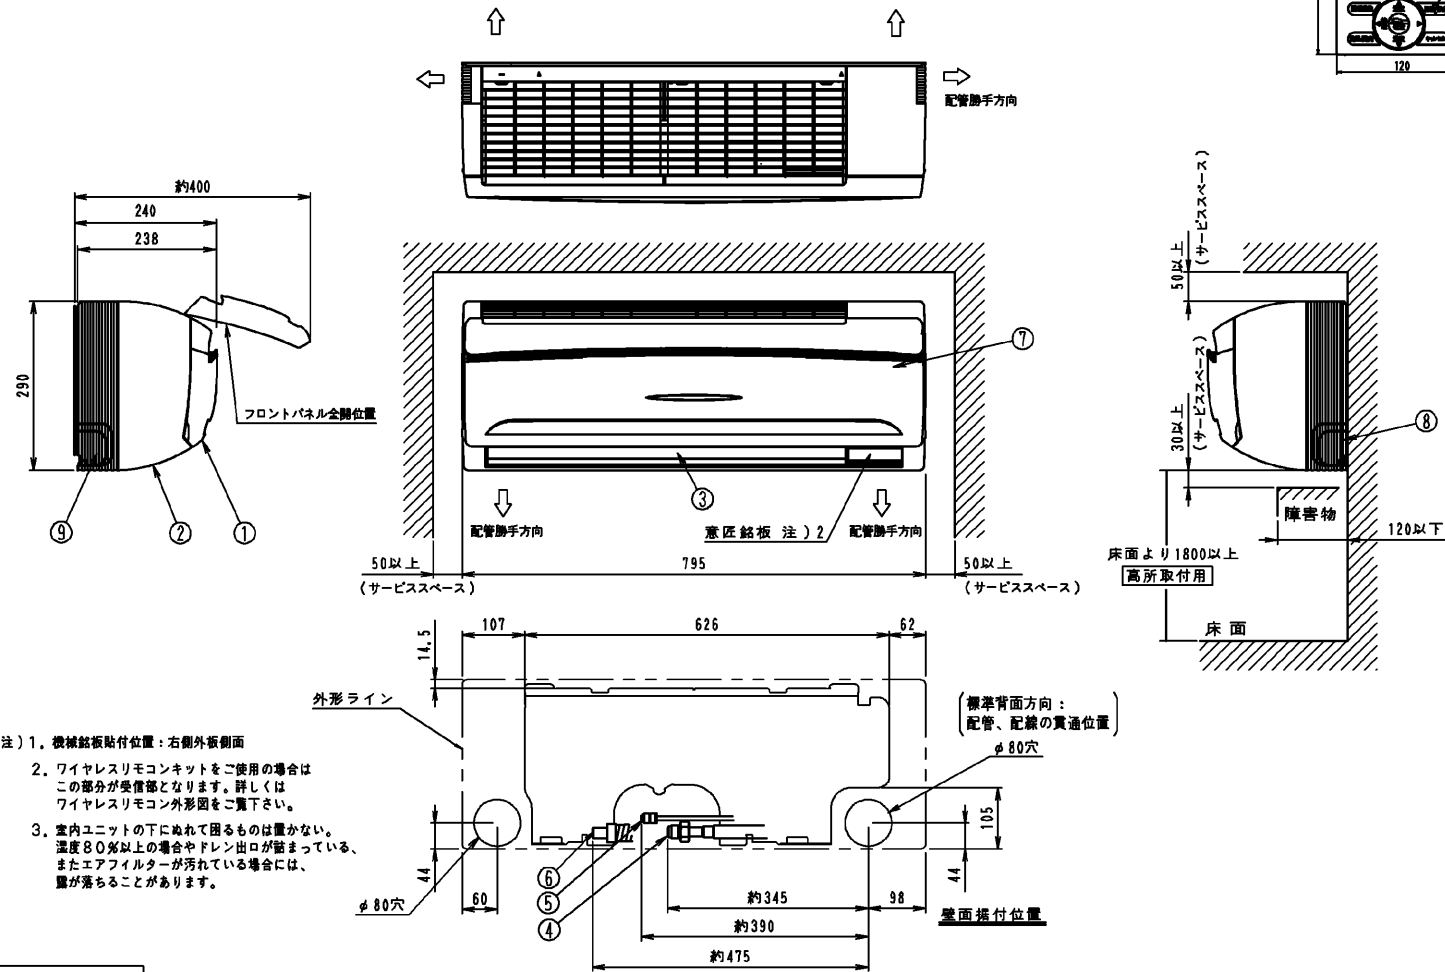

3D071668F

RZYP50CBV

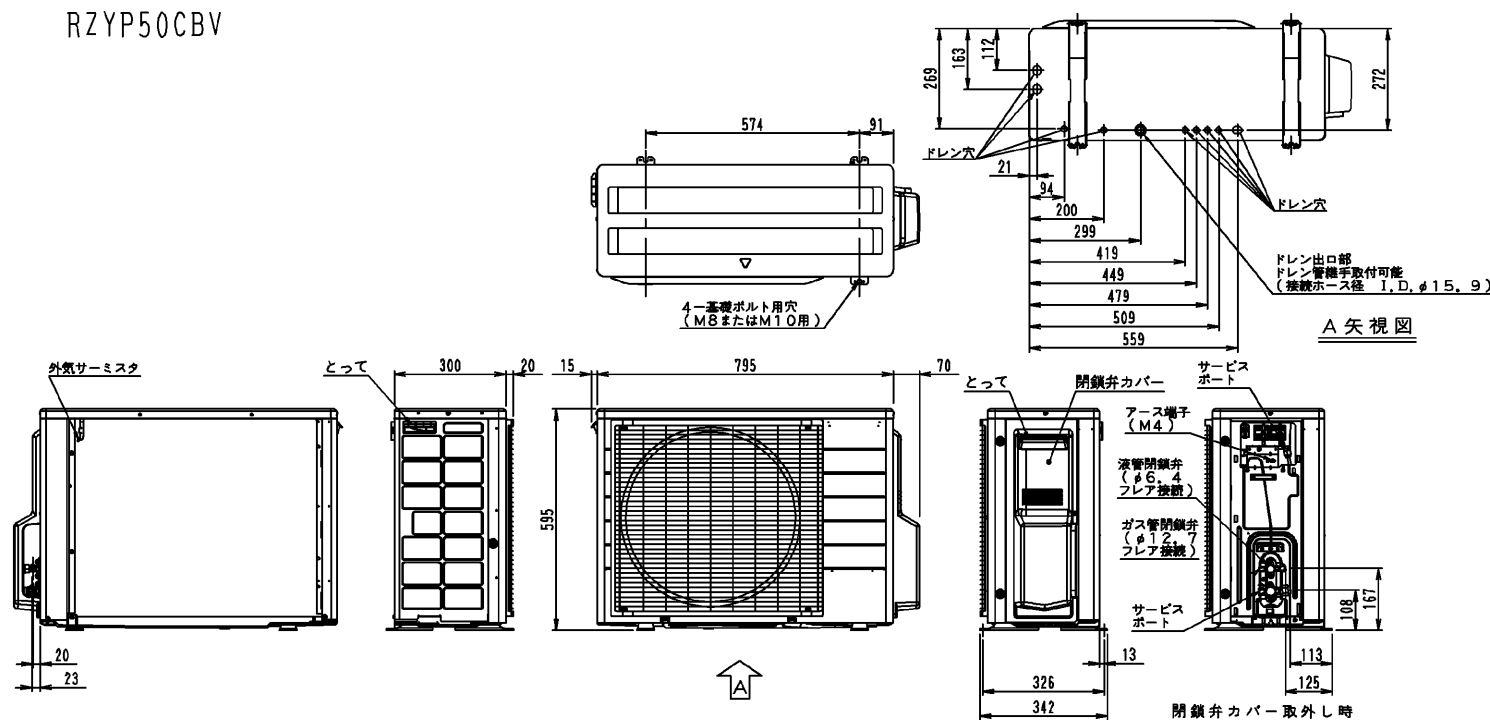

3D071124D

機種		グリーン購入法適合	
		SZYA50CBV	
項目		FAP50CB	RZYP50CBV
冷房能力 (kW)	定格 ★1, 7	4.5 (1.6~5.0)	2.1
暖房能力 (kW)	中間 ★1	5.0 (2.0~6.3)	4.9
	低温 ★3	2.3	2.3
	中間 ★2	2.3	2.3
電 源		単相 200V	50/60Hz
電気特性 ★4	運転電流 (A)	冷房 6.6	6.7
		暖房標準 6.7	6.7
		最大電流 15.5	15.5
	消費電力 (kW)	冷房 1.28	1.29
	定格	暖房標準 1.29	1.29
	中間	暖房低温 2.30	2.30
	力率 (%)	冷房 0.420	0.420
		暖房 0.420	0.420
	始動電流 (A)	冷房 97.0	96.3
		暖房標準 96.3	96.3
エネルギー消費効率 (COP)	定格	冷房 3.52	3.88
		暖房標準 3.88	3.88
	中間	冷房 3.70	3.70
		暖房 5.00	5.48
通年エネルギー消費効率 (APF) ★8		4.9	4.9
定格冷房時の顕熱比 (SHF) ★1		0.72	0.72
設計圧力 ★9 (MPa)		H 4.00, L 2.21	2.21
主電源配線太さ(こ)長) ★6		2.0mm ² (13m)	2.0mm ² (13m)
圧縮機	形 式	全密閉スイング式	全密閉スイング式
	電動機出力 (kW)	1.12	1.12
ファン	電動機出力 (W)	27×1	60×1
	風 量 (m ³ /min)	急: 11	34
	機外静圧 (Pa)	---	---
	機外静圧 (Pa)	---	---
冷媒	R410A・充填量 (kg)	1.6 (配管30m分封入済)	1.6 (配管30m分封入済)
	最大長さ (m)	50 (相当長70)	50 (相当長70)
冷媒配管	最大高低差 (m)	30	30
	最大高低差 (m)	30	30
運転音 ★5 (dB)	冷房 急: 40	44	44
	暖房標準 急: 40	45	45
質量 (kg)	本体 (パネル)	10 (----)	40
IPコード		---	IPX4
高圧ガス保安法に基づく手続き(冷凍トン)		不 要 (1.10)	不 要 (1.10)

注) 1. /で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。

2. ★1 JIS B 8615-1に定める条件(室内側: 27℃DB、19℃WB、外気: 35℃DB、24℃WB)、接続配管5m、高さ0m

3. ★2 JIS B 8615-1に定める条件(室内側: 20℃DB、15℃WB、外気: 7℃DB、6℃WB)、接続配管5m、高さ0m

4. ★3 JIS B 8615-1に定める条件(室内側: 20℃DB、15℃WB、外気: 7℃DB、6℃WB)、接続配管5m、高さ0m

5. ★7 冷房、暖房能力は定格能力を示します。()内数値は能力範囲を示します。

6. ★4 電気特性はJIS B 8616条件時の値です。始動電流は始動後7秒までの最大値です。

7. ★5 運転音はJIS B 8618規格に準拠し、無音室換算した時の値です。


8. ★5 室外ユニットは本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値を示します。

9. ★6「電線太さ」欄の()内は電圧降下時の電線最小径を示します。

10. ★8 日本冷凍空調工業会標準規格JRA4048 (2006)に定める条件(地区: 東京、建物用途: 戸建て店舗)

11. ★9 設計圧力のHは「高圧部」、Lは「低圧部」を示します。

機外配線要領

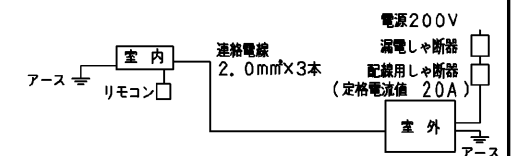

※電源には必ず漏電しゃ断機を取付けてください。

※漏電しゃ断機は、インバーター対応(高調波対応)品を選定してください。

※工事の際は据付説明書または技術ガイドを参照ください。

〈冷暖房兼用壁掛形(スカイエア)〉

〈インバータータイプ〉

〈ワイヤードリモコン〉

SZYA50CBV
仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

石本 石本 山本

図
番

3JHK23441A