



FAP80CB

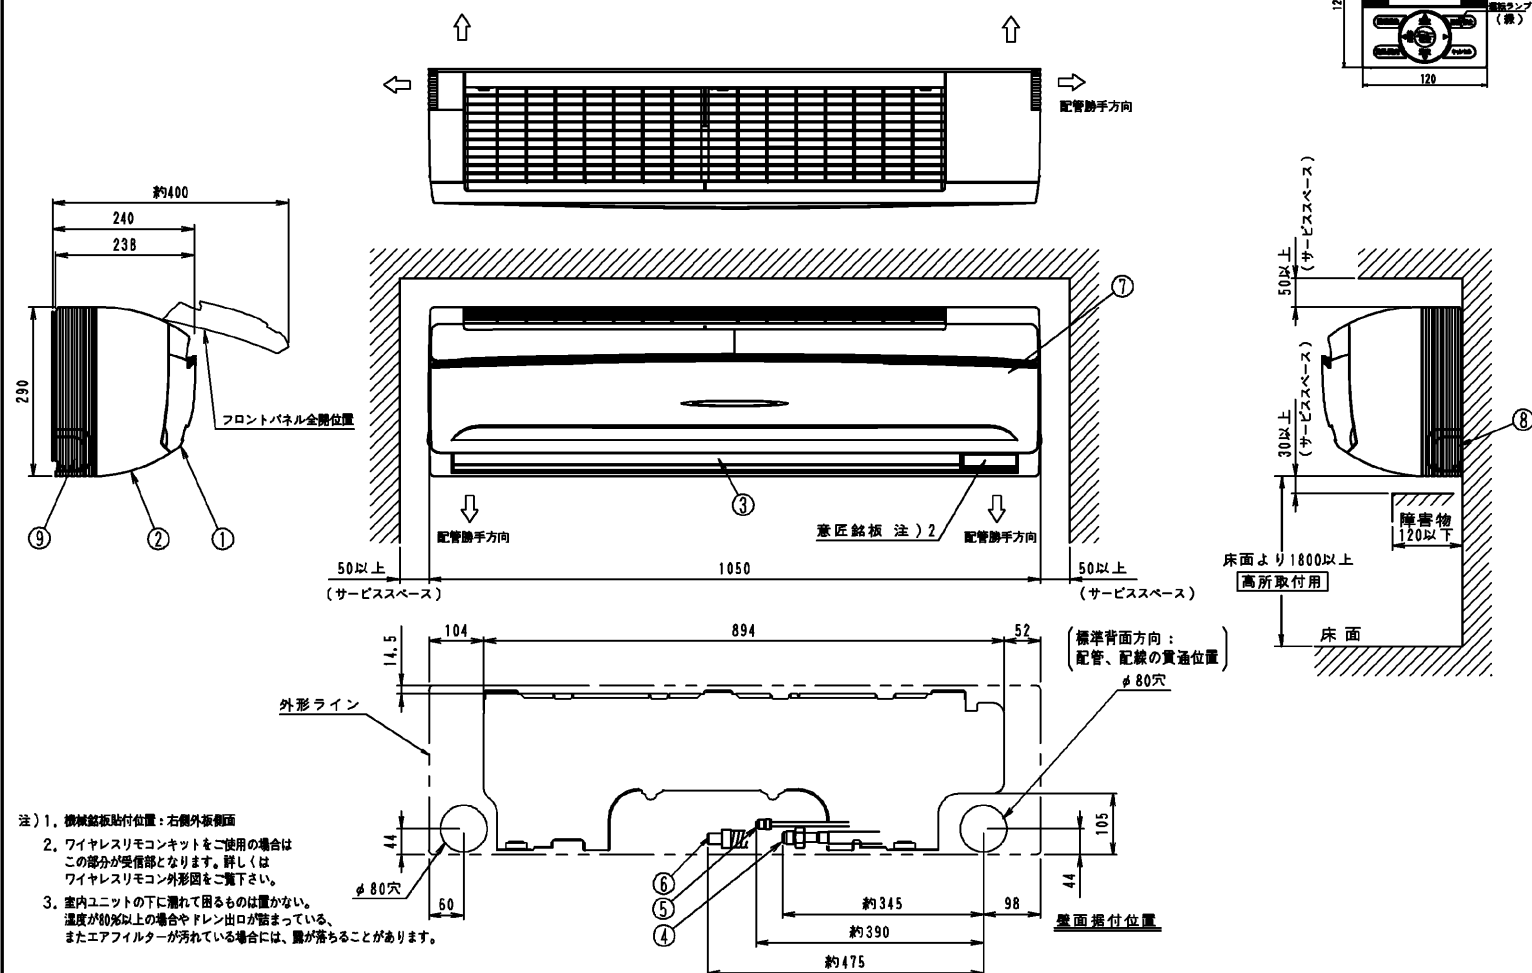

3D071670E

RZYP80CBV

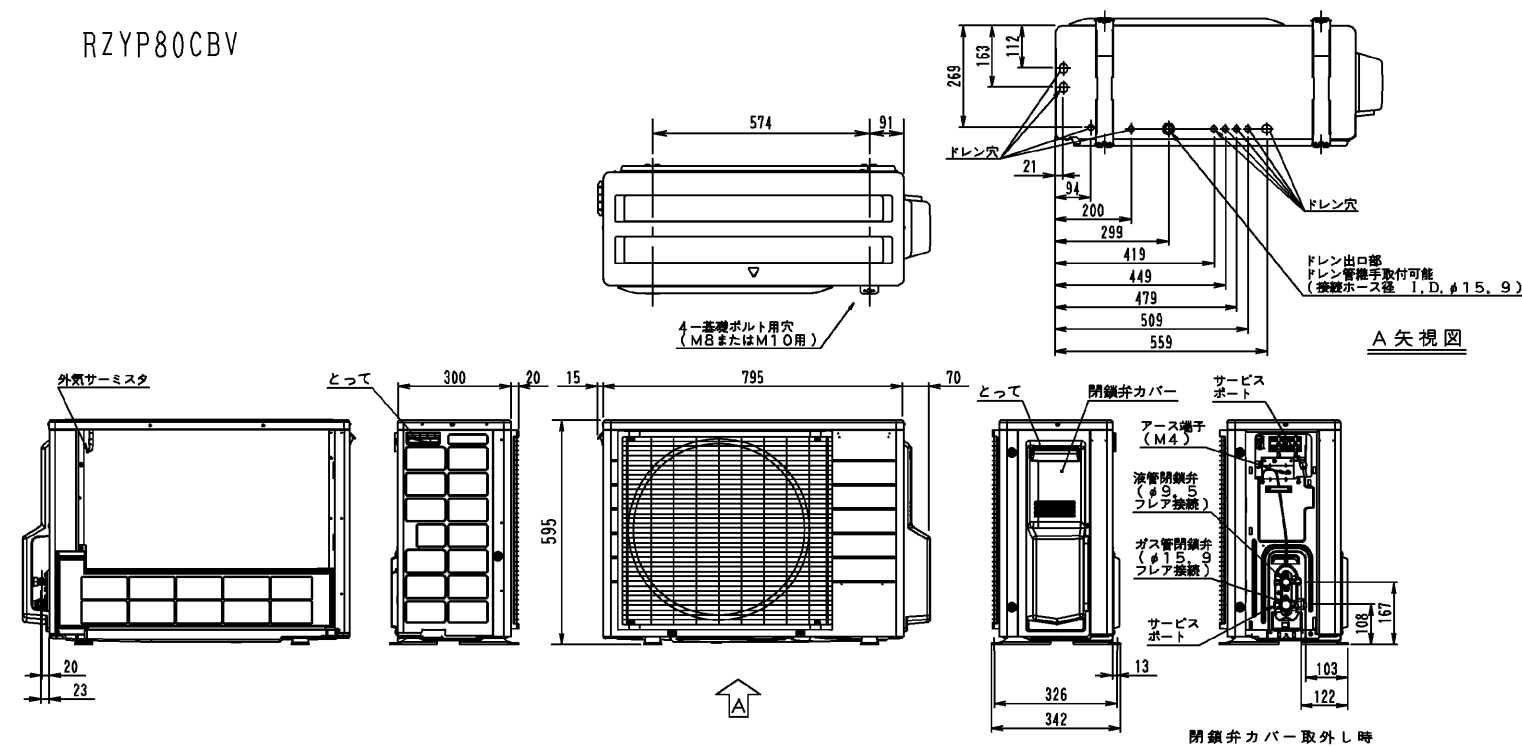

3D071122C

機種		グリーン購入法適合	
		SZYA80CBV	FAP80CB
項目			
冷房能力 (kW)	定格 ★1, 7	7.1 (3.2~8.0)	
暖房能力 (kW)	中間 ★1	3.2	
	低温 ★3	8.0 (3.5~9.5)	
	中間 ★2	6.6	
電 源		単相 200V	50/60Hz
電気特性 ★4	運転電流 (A)	冷房 14.6	
		暖房標準 12.3	
		最大電流 15.7	
	消費電力 (kW)	冷房 2.87	
		暖房標準 2.42	
		暖房低温 2.96	
	力 率 (%)	冷房 0.640	
		暖房 0.680	
	始動電流 (A)	冷房 98.3	
		暖房標準 98.4	
エネルギー消費効率 (COP)	定格	冷房 2.47	
		暖房標準 3.31	
	中間	冷房 2.89	
		暖房 5.00	
通年エネルギー消費効率 (APF) ★8		5.29	
設計圧力 ★9 (MPa)		4.6	
主電源配線太さ (コウ長) ★6		0.74	
圧縮機	形 式	H 4.00, L 2.21	
	電動機出力 (kW)	2.0mm ² (12m)	
ファン	電動機出力 (W)	全密閉スイング式	
	風 量 (m ³ /min)	1.76	
	機外静圧 (Pa)	48×1	
		急: 18	
		45	
冷媒	R410A・充填量 (kg)	1.95 (配管30m分封入済)	
冷媒配管	最大長さ (m)	50 (相当長70)	
	最大高低差 (m)	30	
運転音 ★5 (dB)	冷房	急: 43	47
	暖房標準	急: 43	49
質量 (kg)	本体 (パネル)	13 (-----)	43
IPコード		---	IPX4
高圧ガス保安法に基づく手続き (冷凍トン)		不 要 (1.10)	

注) 1. /で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。

2. ★1 JIS B 8615-1に定める条件 (室内側: 27℃DB、15℃WB、外気: 35℃DB、24℃WB)、接続配管7.5m、高さ1m

3. ★2 JIS B 8615-1に定める条件 (室内側: 20℃DB、15℃WB、外気: 7℃DB、6℃WB)、接続配管7.5m、高さ1m

4. ★3 JIS B 8615-1に定める条件 (室内側: 20℃DB、15℃WB、外気: 2℃DB、1℃WB、1時間積分)、接続配管7.5m、高さ1m

5. ★7 冷房、暖房能力は定格能力を示します。() 内数値は能力範囲を示します。

6. ★4 電気特性はJIS B 8615条件時の値です。始動電流は始動終了までの最大値です。

7. ★5 運転音はJIS B 8616規格に準拠し、騒音室使用した時の値です。


8. ★5 室外ユニットは本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値を示します。

9. ★6 「電線太さ」欄の () 内は電圧降下時の電線最大コウ長を示します。

10. ★8 日本冷凍空調工業会標準規格JRA4048 (2006) に定める条件 (地区: 東京、建物用途: 戸建店舗)

11. ★9 設計圧力のHは「高圧部」、Lは「低圧部」を示します。

機外配線要領

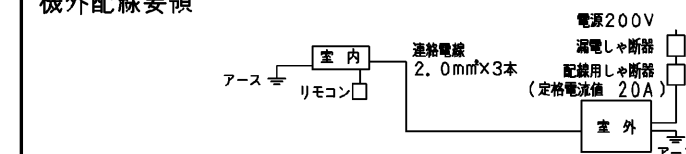

※電源には必ず漏電しゃ断機を取付けてください。

※漏電しゃ断機は、インバーター対応 (高調波対応) 品を選定してください。

※工事の際は据付説明書または技術ガイドを参照ください。

〈冷暖房兼用壁掛形 (スカイエア)〉

〈インバータータイプ〉

〈ワイヤードリモコン〉

SZYA80CBV

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

石本 石本 山本

3JHK23453A